



MIYATA

2011

Fire extinguisher

Amendment of Ministerial Ordinance

消火器に関する 省令改正等のご案内



Amendment 1 規格省令改正

2011年1月1日から、消火器の表示ラベルが変更されました。旧規格の消火器は2021年12月31日をもって特例期間満了となります。

Amendment 2 点検基準の改正

2011年4月1日から消火器の点検要領の一部が改正され、製造後10年を経過したものは耐圧性能点検(水圧試験)が必要となります。

宮田工業株式会社

1

規格省令改正

2011年1月1日施行



表示ラベルが変更されました!

購入から廃棄までの期間を通じて消火器を安全に取り扱うために、安全上の注意事項等についての表示が義務付けられました。

● 新規格ラベル

[住宅用]もしくは
[業務用]の区別。

[加压式]もしくは
[蓄圧式]の区別

適応する火災の
絵表示
(国際規格に準じたもの)

安全な取扱いに
関する事項。

業務用消火器
粉末(ABC)消火剤(蓄圧式)
SAI0ED1
使用方法 (TO OPERATE)

- 安全栓を
引き抜く
PULL OUT THE
SAFETY RING
- ホースを
はずし火元
に向けて
REMOVE THE HOSE
FROM THE HOLDER
- レバーを
強くにぎる
SQUEEZE THE
PUNCTURE LEVER

普通火災用
油火災用
電気火災用

型式番号 消第23~116号
能力単位 A-3・B-7・C
使用温度範囲 -30℃~+40℃
薬剤質量 3.0kg
総質量 5.1kg
放射時間 約15秒(於20℃)
放射距離 3~6m(於20℃)
耐圧試験圧力値 2.0 MPa

製造年 2011年
製造番号 000001
設計標準使用期限 2021年まで

RoHS
RoHS指令対応

日本製
合格証

宮田工業株式会社 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1 TEL.(0467)85-1210(お客様相談室)

廃棄時の連絡先及び
安全な取扱いに
関する事項。


設計標準
使用期限の表記
(製造から10年)
標準的な使用条件の下で
使用した場合に、安全上
支障がなく使用すること
ができるよう設計上設定
された使用期限。

維持管理上の
適切な設置
場所に関する事項。
点検に関する事項。



旧規格の消火器は型式失効となりました。

新規格への変更に伴い、旧規格の消火器は型式失効となりました。特例として、旧規格消火器の設置猶予期間は改正後11年間で、2021年12月31日が最終期限となっており、旧規格消火器は2022年1月1日以降、消防法上消火器として認められません。法令により消火器設置義務のある防火対象物では、この期間内に新規格消火器に交換する必要があります。

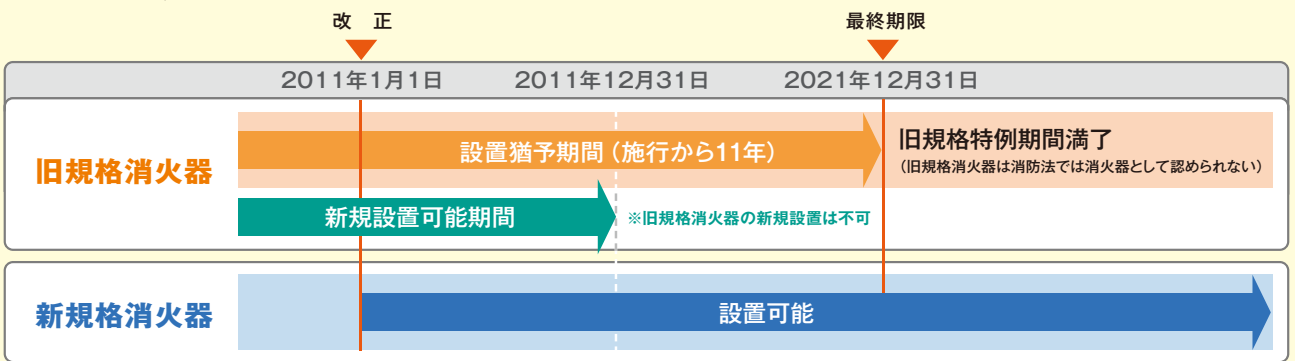

3 新旧規格対照表

薬剤種別	圧力方式	薬剤量	旧規格品番	新規格品番
ABC粉末	加 圧	1.0kg	CA3MN・CA3VN・CA3B	→ CA3D
		1.2kg	CA4MN・CA4VN・CA4VN2・CA4SS・CA4B・CA4EB	→ CA4ED
		1.5kg	CA5MN・CA5VN・CA5SS・CA5B・CA5EB	→ CA5ED
		2.0kg	CA6MN・CA6VN・CA6SS・CA6B・CA6EB	→ CA6ED
		3.0kg	CA10A・CA10B・CA10EB	→ CA10ED
		3.0kg	CA10MN・CA10MN2・CA10VN・CA10KN・CA10DN CA10SN・CA10VN2・MyTACS10N・CA10GS・CA10SS CA10SUS・CA10MAX・CA10HGS・CA10HSS・CA10EHSS・CA10HNS	→ CA10EHD
		3.5kg	CA10M・CA10V・CA10VK・CA10K・CA10D・CA10S・CA10GD CA10SD・MyTACS10・CA10HGD・CA10HSD・CA10EHS	→ CA10EHDD
		6.0kg	MyTACS20・CA20A・CA20EA	→ CA20EAD
		6.0kg	CA20M・CA20V・CA20VK・CA20VSK・CA20GD・CA20HG CA20HS・CA20EHS	→ CA20EHD
		20.0kg	CA50W・CA50W1・CA50W1K・CA50W2・CA50W2K CA50HGW・CA50HSW・CA50EHSW	→ CA50EHWD
	40.0kg	CA100W・CA100W2・CA100W2K・CA100EW2	→ CA100EWD	
	蓄 圧	3.0kg	SA10B・SA10EB	→ SA10ED
		3.5kg	SA10V・SA10A・SA10SUS・SA10EBD	→ SA10EDD
		6.0kg	SA20V・SA20VA・SA20A・SA20EB	→ SA20ED
自動車用	加 圧	1.8kg	自CA5MN・自CA5VN・CA5SC・CA5BC	→ CA5DC
		3.5kg	自CA10MN・自CA10VN・CA10GC・CA10HGC	→ CA10HGDC
		6.0kg	自CA20M・自CA20V・CA20GC・CA20HC	→ CA20HDC
機械泡	蓄 圧	3.0L	SFA3V・SF3A・SFAT3A	→ SFAT3AD
		6.0L	SFA6V・SFB6V・SF6A・SFAT6A	→ SFAT6AD
強化液	蓄 圧	3.0L	SKW3VA・SKW3A・SKW3B	→ SKW3D
		6.0L	SKW6VA・SKW6A・SKW6B	→ SKW6D
中性強化液	蓄 圧	2.0L	SKN2V・SKN2A・SKNT2A	→ SKNT2AD
		3.0L	SKN3V・SKN3A・SKNT3A	→ SKNT3AD
		3.0L	SKV3A	→ SKV3D
		3.0L	SKV3SUS	→ SKV3DS
		6.0L	SKN6V・SKN6A・SKNT6A	→ SKNT6AD
水	蓄 圧	3.0L	SW3SUS	→ SW3DS

ご用命は当店へどうぞ…

宮田工業株式会社

〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1

お問い合わせは、宮田工業(株)お客様相談室へ

●受付時間 / 9:00~12:00 13:00~17:00(土・日祝祭日は休み)

☎0467-85-1210

MIYATAホームページ (機器図面などが取得できます。)

<http://www.gear-m.co.jp>

SK01.201107.